Henvisninger:

Håndbok N400 Bruprosjektering (2015)+NA-rundskriv 2016/12, punkt 12.2.2.
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2015), prosess 84.85.
For membran over fuger i betong, se tegning K12.2.2 b).

Kommentarer til detaljen:

Kun selve fugen vises.

Armeringsføring og form på konstruksjonen tilpasses det enkelte prosjekt.

Prosjekterende må vurdere risiko for stukning i fuga som følge av lengdeendring av betong for eksempel dersom avstanden mellom fugene er > 25 m eller det er stor forskjell på temperatur ved støp og maksimumstemperatur.

Detaljen innarbeides på formtegning.

Merknader:

1. Dybel skal være i rustfritt stål i henhold til NS-EN ISO 3506, kvalitet A4.

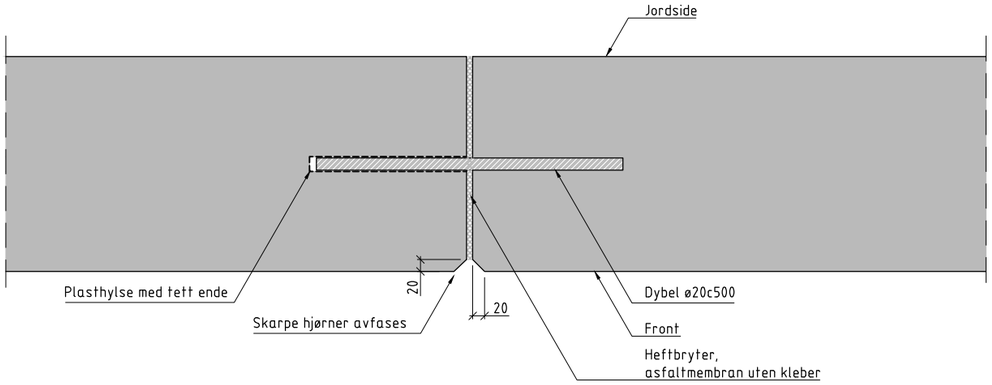

DETALJ
1:5

C	Diverse mindre endringer	lisbak	gaunor	gaunor	23.12.2016
B	Nytt nummer. Benytter ikke waterstopp	threed	gaunor	gaunor	30.10.2015
Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato

Godkjent ifølge notat fra Vegdirektoratet

Statens vegvesen

Arkivref.	2011/168970-027
Tegningsdato	01.03.2013
Bestiller	Morten Wright Hansen
Produsert for	Vegdirektoratet
Produsert av	Bruseksjonen i Vegdirektoratet
Prosjektnummer	603439
Prosjektfasenummer	-
Arkivreferanse	15/207933
Målestokk A1-format	Som vist
Koordinatsystem	-
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	K12.2.2a) C

Brudetaljer

Fuger i betong

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
einnar	gaunor	gaunor	-