



## Statens vegvesen

AB Varmförsinking  
Johanna Larsson  
Box 144  
SE-333 23 Smålandstenar  
Sverige

Behandlende enhet:  
Vegdirektoratet

Saksbehandler/innvalgsnr:  
Matteo Pezzucchi - 22073246

Vår referanse:  
2014/019594-027

Deres referanse:

Vår dato:  
12.05.2014

### Midlertidig godkjenning av ZT1 ettergivende rekkverksende

Det vises til søknad fra AB Varmförsinking (VFZ) med journalnummer 2010009643-004 om godkjenning av ZT1 ettergivende rekkverksende.

Søknaden inneholder:

- Fra VTI test senter: test rapport 56557 (19.04.2002). TT 1.3.110 test av ZT1 ettergivende rekkverksende
- Fra VTI test senter: test rapport 56558 (19.04.2002). TT 2.1.100 test av ZT1 ettergivende rekkverksende
- Fra VTI test senter: test rapport 56559 (19.04.2002). TT 4.3.110 test av ZT1 ettergivende rekkverksende
- Fra VTI test senter: test rapport 56560 (19.04.2002). TT 5.1.100 test av ZT1 ettergivende rekkverksende
- Fra AB Varmförsinking tegningsnummer RBE05a (dato 07.09.03) og installasjonsbeskrivelse av rekkverket

Rapportene er gjennomgått i henhold til ENV 1317-4:2002.

ZT1 ettergivende rekkverksende består av et element (0,330 m bredt og ca 2.145 m langt) som kobles til rekkverket og som forskyves langs dette når det blir påkjørt. Rekkverksenden festes til ZR1 rekkverk (4 m stolpeavstand). Rekkverksenden er 0,330 m bred, 0768 m høy og har en total lengde på 17,520 m (rekkverksenden inneholder en del av ZR1 rekkverk med 1,33 m stolpeavstand).

Testen tilfredsstiller kravene til sikkerhetsklasse P4.

"ZT1" rekkverksende godkjennes midlertidig til følgende bruk:

- Sikkerhetsklasse P4 og skadeklasse A med utbøyningsklasse D1.2 (x1-y2) og bevegelsesklasse Z1.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Vegdirektoratet  
Postboks 8142 Dep  
0033 Oslo

Telefon: 02030  
Telefaks: 22 07 37 68  
firmapost@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Brynsengfarete 6A  
0667 OSLO

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø  
Telefon: 78 94 15 50  
Telefaks: 78 95 33 52

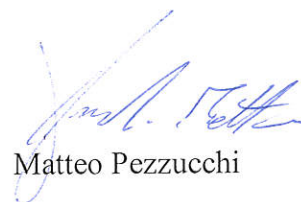
”ZT1” rekkverksende må monteres på rekkverk type ZR1 (2,0 eller 4,0 m stolpeavstand) fra AB Varmförzinking med en minimumslengde på 28m og i henhold til produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse.

Den midlertidige godkjenningen gjelder inntil EN 1317-7 blir gjeldende standard. I tillegg gjelder godkjenningen bare for Norge og inntil videre bare for Statens Vegvesen.

Kontor for kontroll og godkjenning av bruer  
Med hilsen



for  
Inger S. Hegrenæs  
Kontorleder

  
Matteo Pezzucchi