

Produktspesifikasjon

Datagruppe:	10	Alle
Vegobjekttype:	10.194	Elektrisk anlegg (ID=461)
Datakatalog versjon:	2.27 - 913	
Sist endret:	2019-08-29	
Definisjon:	Matepunkt med måler for lavspennett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.	
Kommentar:		

Oppdateringslogg

Dato	Datakatalog versjon	Endringer
2014-06-13		Første versjon
2014-08-06		Lagt inn flere beskrivelser i Innsamlingsregler
2016-03-07		Ny assosiasjon til Belysningspunkt
2016-06-23		Ny tillatt verdi "Uavklart" på egenskapene "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig"
2016-10-27		Egenskap "Driftsmerking" er endret fra opsjonell til betinget
2017-03-03		Egenskap "Bygget etter norm", ny verdi "NEC 400 : 2014"
2017-06-07		Egenskap "Bruksområde": ny verdi: "Trafikkregistreringsstasjon"
2017-06-07		Ny assosiasjon til Tempunkt
2017-12-15		Egenskapstype "Eier" og "Vedlikeholdsansvarlig": Ny TV "Stat, Nye Veier". Verdi "Stat" endret til "Stat, Statens vegvesen"
2019-08-29	2.17 - 851	Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2020-05-15	2.20 - 869	Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen
2021-02-11	2.23 - 892	Mindre justering som følge av endring i Datakatalogen

1. Kjente bruksområder og behov

Her listes kjente bruksområder for dataene, og hvilke behov disse bruksområdene har.

Bruksområde	Behov	Eksempel
MOTIV:NTP, statsbudsjett og årlig tildeling til regionene	Bruksområde, effekt, beliggenhet, eier, vedlikeholdsansvar	
Driftskontrakter: Tilbudsgrunnlag og kontrakt	Effekt, nettsystem, norm og forskrifter brukt, info om vern, eier, vedlikeholdsansvarlig	
Elektro	Bruksområde, effekt, nettsystem, norm og forskrifter brukt, info om vern, nettselskap, målernummer, eier, vedlikeholdsansvarlig	Veglys, signalanlegg, tunnel, variable skilt, infotavler

2. Innhold og struktur

2.1 UML-skjema

«Vegobjekttype» Elektrisk anlegg
<ul style="list-style-type: none"> + Anleggsnummer: Tekst + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Kundennummer: Tekst + Målernummer: Tekst + MålepunktID: Tekst + Fjernavlesing: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Inngår i nødsystemet: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Jordelektrode: FlerverdiAttributt, Tekst + Jordfeilbryter: FlerverdiAttributt, Tekst + Jordfeilvarsling: FlerverdiAttributt, Tekst + Måling type: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Nettselskap: Tekst + Nettsystem: FlerverdiAttributt, Tekst + Bygget etter norm: FlerverdiAttributt, Tekst + Plassering, måler: Tekst [0..1] + Spenning: FlerverdiAttributt, Tekst + Bygget etter forskrift: FlerverdiAttributt, Tekst + Merknad: Tekst [0..1] + Effekt: Tall + Integert med: Tekst [0..1] + Etableringsår: Tall + Driftsmerking: Tekst [0..1] + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Eier, navn: Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Arkivreferanse: Tekst [0..1] + Prosjektreferanse: Tekst [0..1] + Geometri, punkt: GeomPunkt
<p style="text-align: center;"><i>constraints</i></p> <p>{Driftsmerking: Påkrevd om merking finnes}</p> <p>{Eier, navn: Påkrevd hvis privat eier}</p> <p>{Eier: Påkrevd når eier avviker fra eier av belysningsanlegg}</p> <p>{Fjernavlesing: Påkrevd dersom Ja}</p> <p>{Inngår i nødsystemet: Påkrevd dersom Ja}</p> <p>{Integert med: Påkrevd dersom integert anlegg}</p> <p>{Plassering, måler: Påkrevd dersom måler ikke er synlig fra veien}</p> <p>{Vedlikeholdsansvarlig: Påkrevd når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen}</p>


Figur 1: UML-skjema med betingelser

Tillatte verdier

«Vegobjekttype» Elektrisk anlegg	«Tillatte verdier» Vedlikeholdsansvarlig	«Tillatte verdier» Spenning	«Tillatte verdier» Bruksområde	«Tillatte verdier» Bygget etter forskrift	
<ul style="list-style-type: none"> + Anleggsnummer: Tekst + Bruksområde: FlerverdiAttributt, Tekst + Kundennummer: Tekst + Målernummer: Tekst + MålepunktID: Tekst + Fjernavlesing: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Inngår i nødsystemet: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Jordelektrode: FlerverdiAttributt, Tekst + Jordfeilbryter: FlerverdiAttributt, Tekst + Jordfeilvarsling: FlerverdiAttributt, Tekst + Måling type: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Nettselskap: Tekst + Nettsystem: FlerverdiAttributt, Tekst + Bygget etter norm: FlerverdiAttributt, Tekst + Plassering, måler: Tekst [0..1] + Spenning: FlerverdiAttributt, Tekst + Bygget etter forskrift: FlerverdiAttributt, Tekst + Merknad: Tekst [0..1] + Effekt: Tall + Integert med: Tekst [0..1] + Etableringsår: Tall + Driftsmerking: Tekst [0..1] + Tilleggsinformasjon: Tekst [0..1] + Eier: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Eier, navn: Tekst [0..1] + Vedlikeholdsansvarlig: FlerverdiAttributt, Tekst [0..1] + Arkivreferanse: Tekst [0..1] + Prosjektreferanse: Tekst [0..1] + Geometri, punkt: GeomPunkt 	<ul style="list-style-type: none"> + Statens vegvesen + Nye Veier + OPS + Kommune + Privat + Uavklart 	<ul style="list-style-type: none"> + 12 + 24 + 230 + 400 + 230/400 + 690 	<ul style="list-style-type: none"> + Belysning i dagen + Bygning + Skilting + Tunnel + Pumper + Vifter + Utsmykking (broer etc) + Trafikkregulering/overvåking + Trafikkregistreringsstasjon 	<ul style="list-style-type: none"> + NEK FEB 88 + NEK FEB 91 + NEK FEL 1998 + NEK FEF 2006 + Annet 	
	«Tillatte verdier» Eier	«Tillatte verdier» Nettsystem	«Tillatte verdier» Jordelektrode	«Tillatte verdier» Fjernavlesing	«Tillatte verdier» Jordfeilvarsling
	<ul style="list-style-type: none"> + Stat, Statens vegvesen + Stat, Nye Veier + Fylkeskommune + Kommune + Privat + Uavklart 	<ul style="list-style-type: none"> + IT + TT + TN-C + TN-S + TN-C-S 	<ul style="list-style-type: none"> + Spyd + Sammenkople med annet nett + Cu wiret + Antall kontroll/målepunkt + Annet 	<ul style="list-style-type: none"> + Ja + Nei 	<ul style="list-style-type: none"> + Ja + Nei
	«Tillatte verdier» Bygget etter norm	«Tillatte verdier» Inngår i nødsystemet	«Tillatte verdier» Jordfeilbryter	«Tillatte verdier» Måling type	
	<ul style="list-style-type: none"> + NEK 400 + NEK 400 : 2006 + NEK 400 : 2010 + NEK 400 : 2014 + NEK 440 + NEK 445 + NEK IEC 61936-1 + NEK EN 50110-1 + Tavlennorm + Annet 	<ul style="list-style-type: none"> + Ja + Nei 	<ul style="list-style-type: none"> + Felles for alle kurser + En for hver kurs + Hver mast + Kombinasjon 	<ul style="list-style-type: none"> + Direktemåling + Trafomåling + Summasjonsmåling 	

Figur 2: UML-skjema tillatte verdier

UML-skjema med assosiasjoner

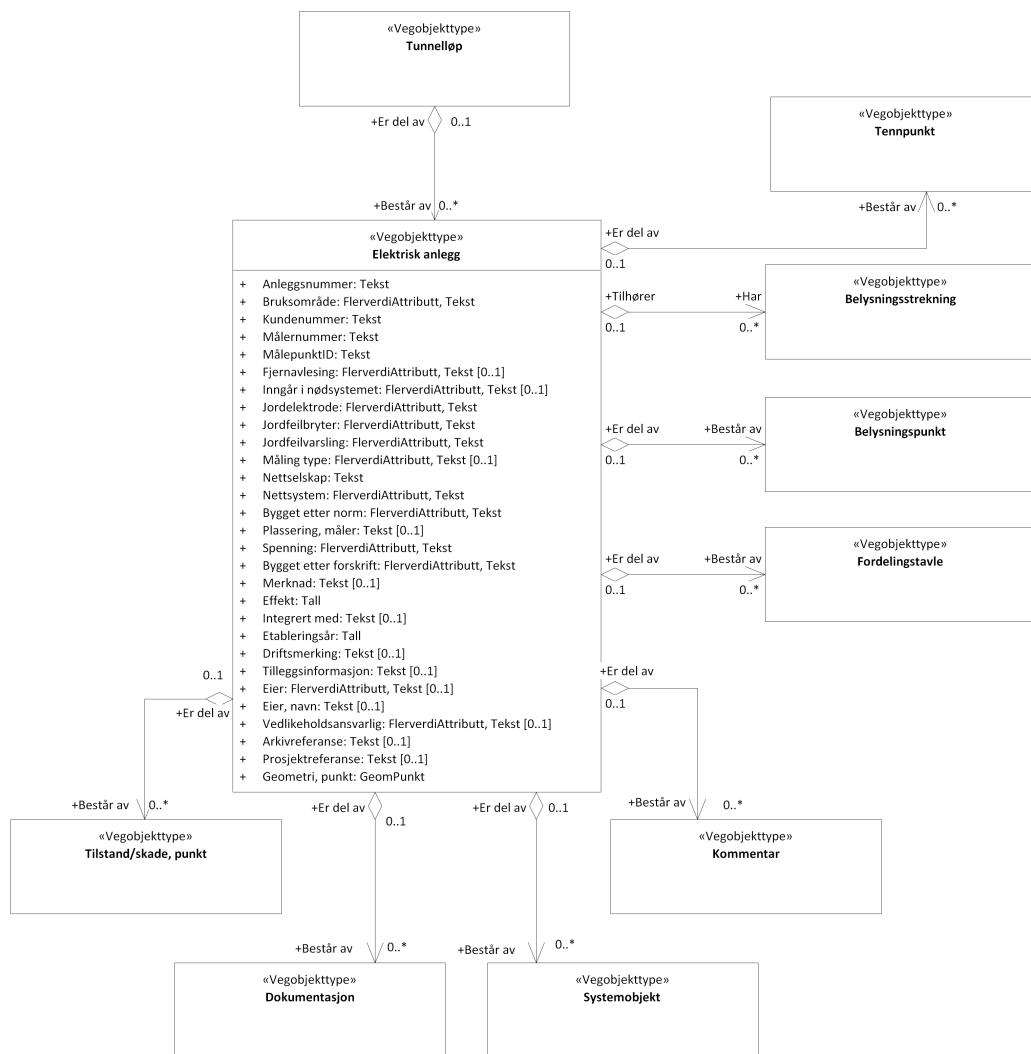

Figur 3: UML-skjema med assosiasjoner

2.2 Beskrivelse av vegobjekttype og tilhørende egenskapstyper

Vegobjekttype

Navn vegobjekttype:

Elektrisk anlegg

Definisjon:

Matepunkt med måler for lavspennnett som forsyner vegvesenet installasjoner med strøm.

Representasjon i vegnettet:

punkt

Sideposisjon:

Relevant

Kjrefelt:

Ikke relevant

Egenskapstyper - geometri - tillatte verdier

Tabellen beskriver hver egenskapstype tilhørende vegobjekttypen.

Egenskapstypenavn:	Navn på egenskapstypen (attributtet)
Verdi:	Viser tillatte verdier for gitt egenskapstype
Datatype:	Viser datatype og feltlengde. T=Tekst, H=Heltall, D=desimaltall, DATO=dato, FVH/FVT=kodeliste som kan inneholde lister med heltall eller tekster. Heltall bak datatypen viser antall tegn/siffer.

Betingelse:	<p>Angir egenskapstypens viktighet</p> <p>A = Absolutt påkrevd. Krav om verdi for å kunne lagre forekomst</p> <p>P = Påkrevd - Krav om verdi, men mulig å lagre forekomst uten verdi</p> <p>B = Betinget - Krav om verdi når gitte forutsetninger inntreffer</p> <p>O = Opsjonell - Ikke krav om verdi</p> <p>S = Opsjonell spesialinformasjon - Benyttes for spesielle formål. Ikke krav om verdi</p> <p>U = Utgår - Egenskapstype vil bli tatt ut av NVDB. Det skal ikke registreres nye data til denne. Slike egenskaper får prefiks 'Utgår_'</p>
Beskrivelse:	Viser definisjon av egenskapstype, samt eventuell merknad knyttet til registrering av data

Standard egenskapstyper

Egenskapstypenavn Tillatte verdier	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Målnummer	T 30	P	Angir unikt målnummer for måleren. Nummer må endres om måler blir byttet.	5641
MålepunktID	T 18	P	Angir MålepunktID. Energibedriftenes Landforening (EBL) og EAN NORGE har inngått en rammeavtale om innføring av standard nummerserier for målepunktidentifikasjon. Denne standarden fra kalles Global Service Relation Number (GSRN).".	5642
Bruksområde	FVT 30	P	Angir hva som er hovedbruksområdet for det elektriske anlegget. Sekundære bruksområder kan angis under tilleggsinformasjon.	5644
Veglys			Elektrisk anlegg forsyner primært veglys i dagen	7935
Tunnel			Elektrisk anlegg forsyner primært installasjoner i tunnel, inkludert belysning i tunnel	7936
Bygning			Elektrisk anlegg forsyner primært bygning	7937
Skilting			Elektrisk anlegg forsyner primært skilt. Gjelder både variable og ikke variable skilt.	16305
Pumper			Elektrisk anlegg forsyner primært pumpestasjon/pumper	16306
Trafikkregulering/overvåking			Elektrisk anlegg forsyner primært utstyr for trafikkregulering/overvåking	16307
Bru			Elektrisk anlegg forsyner primært utstyr og installasjoner i forbindelse med bruer. Elektriske anlegg som primært forsyner belysning av veg på bru skal gis bruksområde "Veglys"	16308
Trafikkregistreringsstasjon			Elektrisk anlegg forsyner primært trafikkregistreringsstasjon	18475
Signalanlegg			Elektrisk anlegg forsyner primært signalanlegg	20080
Ferist			Elektrisk anlegg forsyner primært elektrisk ferist	20081
Værstasjon			Elektrisk anlegg forsyner primært værstasjon	20082
Ferjeleie			Elektrisk anlegg forsyner primært elektriske installasjoner på ferjeleie, inkludert belysning	20922
Rasteplass			Elektrisk anlegg forsyner primært elektriske installasjoner på rasteplass, inkludert belysning	20923
Skredvarsling			Elektrisk anlegg forsyner primært skredvarslingsanlegg	21333
Måleutstyr			Elektrisk anlegg forsyner primært måleutstyr. F.eks luftkvalitetsmåler	21334
Annen bruk			Elektrisk anlegg forsyner andre typer elektriske innretninger	21335
Anleggsadresse	T 120	B	Angir navn/adresse på elektrisk anlegg. Merknad: Skal angis om det finnes	12062
Energikilde	FVT 30	P	Angir hvilken type energikilde det elektriske anlegget har.	12061
Offentlig nett				20917
Solcelle, batteri			Solcellepanel som lader batteri	20918
Aggregat, batteri			Aggregat som lader batteri	20919
Batteri som byttes			Batteri byttes med oppladet batteri med jevne mellomrom	20920
Plassering, måler	T 150	B	Plassering av forekomst. Evt plassering i forhold til veg, bygning eller adresse. Merknad: Påkrevd dersom måler ikke er synlig fra veien	7908
Bygget etter forskrift	FVT 30	P	Angir hvilken "Forskrift om elektriske forsyningsanlegg" anlegget er bygget i forhold til.	10021
NEK FEF 2006			Forskrift om elektriske forsyningsanlegg	16310
NEK FEL 1998			Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg	16311

NEK FEB 88			Forskrifter for elektriske anlegg (rødpermen) utgave 1988	16312
NEK FEB 91			Forskrifter for elektriske anlegg (rødpermen) utgave 1991	16313
Annet				16314
Bygget etter norm	FVT 30	P	Angir hvilken "Norm for elektrisk forsyningsanlegg" anlegget er bygget i forhold til.	10022
NEK 400			NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 1998	16315
NEK 400 : 2006			NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 2006	16316
NEK 400 : 2010			NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 2010	16317
NEK 440			Normsamling for spenningsnivåer over 1kV. NEK 440 er en norsk implementering av . NEK EN 61936-1:2010 og NEK EN 50522:2010	16318
NEK 445			Normen er en fellesnorm for luftledninger over 1 kV, dvs. NEK EN 50341 (luftledninger over 45 kV) og NEK EN 50423 (luftledninger i området 1-45 kV) som er utarbeidet av CENELEC.	16319
NEK IEC 61936-1			Normsamling for spenningsnivåer over 1kV	16320
NEK EN 50110-1			Norm for sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg	16321
Tavlenorm			Norm (NEK 439) som omhandler generelle krav til og utforming av elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystemer.	16322
Annet				16323
NEK 400 : 2014			NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 2014	18170
NEK 400 : 2018			NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 2018	19727
Spenning	FVT 10 (volt)	P	Angir spenning(er) på lavspenningsnett.	10038
12			12 volt	16351
230			230 volt	16352
24			24 volt	16353
400			400 volt	16354
230/400			230 og 400 volt (TN-nett)	16355
690			690 volt	16717
Fjernavlesing	FVT 8	B	Angir om det er fjernavlesing av målerstand. Merknad: Påkrevd dersom Nei	10028
Ja				16328
Nei				16329
Nettsystem	FVT 16	B	Angir hvordan elkraft er distribuert mellom siste transformator før konsument og konsument. Merknad: Angis om anlegget er tilkoblet et nettselskap	10029
IT			IT-nett (Isolated Terra) er en nett-type der transformatorens nullpunkt ikke er jordet, men er beskyttet med et gnistgap (disneuter) mellom nullpunkt og jord.	16330
TT			Et TT-nett (Terra Terra) er lik et IT-nett med den vesentlige forskjellen at transformatorens nullpunkt er jordet.	16331
TN-C			Nett der PEN-leder fremføres fra trafo til forbrukerens første fordeling (sikringskap). Her splittes PEN-lederen opp i PE-leder (Protective Earth) eller jordleder og N-leder (Neutral). Energien kan taes ut både mellom de tre fasene (400V) og mellom hver av fasene og N-leder (230V). C angir at PEN-lederen frem til første fordeling er en kombinert leder (Combined)	16332
TN-S			Nett der PEN-leder fremføres fra trafo til forbrukerens første fordeling (sikringskap). Her splittes PEN-lederen opp i PE-leder (Protective Earth) eller jordleder og N-leder (Neutral). Energien kan taes ut både mellom de tre fasene (400V) og mellom hver av fasene og N-leder (230V). S angir at PEN-lederen er delt (Separated) fra første fordeling	16333
TN-C-S			TN Nett hvor C angir at PEN-lederen frem til første fordeling er en kombinert leder (Combined). S angir at PEN-lederen er delt (Separated) fra første fordeling	16334
Inngår i nødsystemet	FVT 30	B	Angir om deler av anlegget inngår i nødsystemet i en tunnel. Merknad: Påkrevd dersom Ja	10031
Ja				16335
Nei				16336

Integrert med	T 50	B	Angir hvem anlegget ev. er integrert med. Merknad: Påkrevd dersom integrert anlegg	10030
Jordelektrode	FVT 30	P	Angir hvilken type jordelektrode som er benyttet i anlegget.	10032
Annet				16337
Antall kontroll/målepunkt				16338
Cu wiret				16339
Spyd				16340
Sammenkoplet med annet nett				16341
Jordfeilbryter	FVT 30	P	Angir hvordan jordfeilbrytere er koblet i anlegget.	10033
Felles for alle kurser				16342
En for hver kurs				16343
Hver mast				16344
Kombinasjon				16345
Ingen			Elektrisk anlegg har ikke jordfeilbryter	20079
Jordfeilvarsling	FVT 30	P	Angir om anlegget har jordfeilvarsling.	10034
Nei				16346
Ja				16347
Måling type	FVT 30	O	Angir type måling.	10035
Direktenmåling				16348
Trafomåling				16349
Summasjonsmåling				16350
Umålt			Det foretas ikke måling av stømforbruk	19730
Effekt	H 5 (kW)	O	Angir maks effekt anlegget trekker.	10025
Etableringsår	H 4	P	Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.	10023
Driftsmerking	T 50	B	Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet. Merknad: Påkrevd om merking finnes	10024
Tilleggsinformasjon	T 150	O	Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks ekstra informasjon om bruksområde, generell eller teknisk informasjon. Merknad: Påkrevd dersom Ja	10039
Merknad	T 80	O	Kan angi bemerkning som har varig gyldighet.	5646
Arkivreferanse	T 250	O	Gir referanse/link til ytterligere informasjon om vegobjektet. Fortrinnsvis til vegveiers eget arkivsystem. Kan være til mappe/sak med tilgang til ulik informasjon eller direkte til et dokument. Merknad: Egenskapstype er til utprøving. Kan bli justering	11684
Prosjektreferanse	T 200	B	Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for å lettere kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB. Merknad: Skal angis for nye vegobjekter som overføres fra et utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekt.	11124
ProsjektInternObjekt_ID	T 250	O	Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.	12371
Eier	FVT 30	B	Angir hvem som er eier av vegobjektet. Merknad: Påkrevd når eier avviker fra eier av belyningsstrekning	10026
Fylkeskommune				16324
Kommune				16325
Privat				16326
Stat, Statens vegvesen				16327
Uavklart			Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegveier er eier).	17633
Stat, Nye Veier				18635

Eier, navn	T 50	B	Navn på eier av vegobjektet. Merknad: Det skal angis organisasjonsnavn, firmanavn eller gårds- og bruksnummer, ikke personnavn. Merknad: Påkrevd hvis privat eier	10027
Nettselskap	T 50	B	Angir navn på nettselskap som eier nettet inn til måler. Merknad: Angis om anlegget er tilkoblet et nettselskap	5639
Vedlikeholdsansvarlig	FVT 50	B	Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet. Merknad: Skal angis om vedlikeholdsansvarlig avviker fra eier av vegobjektet. Skal angis for alle vegobjekter tilhørende Nye Veier AS	8099
Statens vegvesen				10493
Kommune				10571
Privat				10649
Uavklart				17741
Nye Veier				18786
OPS				18915
Fylkeskommune				19958
Utgår_Avlesingsmetode	FVT 20	U	Angir hvilken avlesingsmetode som benyttes.	5645
Automatisk				7939
Manuell				7940
Utgår_Anleggsnummer	T 30	U	Unikt nummer på anlegget gitt av nettselskapet.	10075
Utgår_Avstand fra vegkant	D 4 (m)	U	Angir avstand fra vegkant til måleren.	5643
Utgår_Kundenummer	T 13	U	Angir kundenummer for SVV hos nettselskap	5640

Geometri egenskapstyper

Egenskapstypenavn	Datatype	Betingelse	Beskrivelse	ID
Geometri, punkt	GP	P	Gir punkt som geometrisk representerer måleren. Merknad: Grunnriss: Senter måler - Høydereferanse: Underkant måler	4978

3. Kvalitetskrav

Kravmatrisen viser de forskjellige krav som stilles til kvalitet på de data som ligger i NVDB for den eller de objekttyper som er behandlet i dette dokumentet. Kravene går på:

Aktualitet = tidsfrist for oppdatering i NVDB i forhold til når fysisk objekt er driftsatt

Fullstendighet = krav til hvor komplett innlegging av objekt eller egenskap skal være

Konsistens = krav til sammenheng mellom objekter av samme eller forskjellig datatype

Kvalitetskravklasser:

1 = Europa- og riksveger

2 = Fylkesveger

3 = Kommunale veger

4 = Private veger og skogsbilveger

Kravene under er gitt i henhold til ny datamodell, og viser maksimalt tillatt avvik

Krav nr	Kvalitets-element	Kvalitetsmål	Rel.vegob type	Egenskap type	Beskrivelse	Kvalitetsklasse			
						1	2	3	4
1499	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		0	Alle Elektrisk anlegg skal være registrert	0 %	0 %		
1500	Aktualitet	Tidsperiode, forsinkelse		0	Data skal være inne i NVDB innen angitt frist	90 dager	90 dager		

1501	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Geometri, punkt	Geometri, punkt skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1502	Absolutt stedfestingsnøyaktighet	Middelverdi av feil i stedfestingsnøyaktighet		Geometri, punkt	Avvik i posisjon skal være innenfor gitt verdi	1 m	1 m		
1510	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Utgår_Anleggsnummer	Utgår_Anleggsnummer skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1507	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Bruksområde	Bruksområde skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1511	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Bygget etter forskrift	Bygget etter forskrift skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1512	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Bygget etter norm	Bygget etter norm skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1513	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Etableringsår	Etableringsår skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1514	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Effekt	Effekt skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1504	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Utgår_Kundenummer	Utgår_Kundenummer skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1521	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Jordelektrode	Jordelektrode skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1522	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Jordfeilbryter	Jordfeilbryter skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1523	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Jordfeilvarsling	Jordfeilvarsling skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1503	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Nettselskap	Nettselskap skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1505	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Målernummer	Målernummer skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1506	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		MålepunktID	MålepunktID skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1518	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Nettsystem	Nettsystem skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
1524	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Spenning	Spenning skal være angitt på alle objekter	0 %	0 %		
2342	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Driftsmerking	Driftsmerking skal være angitt om merking finnes	0 %	0 %		
1515	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Eier	Eier skal være angitt når eier avviker fra eier av belyningsanlegg	0 %	0 %		
1516	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Eier, navn	Eier, navn skal være angitt hvis privat eier	0 %	0 %		
1517	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Fjernavlesing	Fjernavlesing skal være angitt dersom Ja	0 %	0 %		
1520	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Inngår i nødsystemet	Inngår i nødsystemet skal være angitt dersom Ja	0 %	0 %		
1519	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Integrert med	Integrert med skal være angitt dersom integrert anlegg	0 %	0 %		
1508	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Plassering, måler	Plassering, måler skal være angitt dersom måler ikke er synlig fra veien	0 %	0 %		

1509	Fullstendighet, manglende data	Andel manglende data		Vedlikeholdsansvarlig	Vedlikeholdsansvarlig skal være angitt når vedlikeholdsansvarlig ikke er Statens vegvesen	0 %	0 %		
1565	Konseptuell konsistens	Andel objekter med avvik fra regler i det konseptuelle skjemat	Tunnelløp	0	Elektrisk anlegg som er plassert i tunnel skal være datter til Tunnelløp	0 %	0 %		

4. Innsamlingsregler med eksempler

Nr 1	Regel:	<p>Et "Elektrisk anlegg" objekt skal registreres for hvert "Elektrisk anlegg" ute langs veien i henhold til kravmatrisa.</p> <p>Det skal i prinsippet være 1:1 forhold mellom måler og "Elektrisk anlegg", og objektet stedfestes der måleren står.</p> <p>Dersom samme anlegg dekker flere bruksområder, f.eks. både tunnel og belysning utenfor tunnel, gir du det viktigste bruksområdet i feltet Bruksområde. Opplysning om andre bruksområder gis i feltet Tilleggsinformasjon. Her kan du også gi informasjon om at samme "Elektrisk anlegg" dekker flere tunnelløp selv om bare et tunnelløp kan defineres som mør.</p> <p>Driftsmerking skal angis om det er brukt.</p>
-------------	---------------	---

Elektrisk anlegg - målere



efa♦♦

efa♦♦

Bildet viser eksempel på strømförbruksmålere. Koordinaten til måleren brukes for stedfesting av "Elektrisk anlegg"

Utgår_Anleggsnummer : 119021350002
Bruksområde : Tunnel
Bygget etter forskrift : NEK FEF 2006
Bygget etter norm : NEK 445
Etableringsår : 20013
Driftsmerking : Husafjell Måler1
Effekt : 830 kW
Fjernavlesing : Ja
Inngår i nødsystemet : Nei
Jordelektrode : Spyd
Jordfeilbryter :En for hver kurs
Jordfeilvarsling : Ja
Utgår_Kundennummer : 897293
Merknad : Byttet overspenningsvern 2009
MålepunktID : 84912368
Målnummer : 14604
Nettselskap : Trønderenergi Nett
Nettsystem : TN-C-S
Plassering, måler : I fordelingstavle TN03
Spenning : 400 V

Eksempel på forskjellige typer målere. Foto: Elektroimportøren

Fordelingstavle



Måler plassert i fordelingskap. Foto: Tore Paulsen

Måleren er ofte plassert i en fordelingsstavle (skap). Her ligger gjerne også overspenningsvern, overbelastningsvern(automatsikringer) og mange andre typer utstyr.

Utgår_Anleggsnummer : 119021350002

Bruksområde : Tunnel

Bygget etter forskrift : NEK FEF 2006

Bygget etter norm : NEK 445

Etableringsår : 20013

Effekt :: 830 kW

Fjernavlesing : Ja

Inngår i nødsystemet : Nei

Jordelektrode : Spyd

Jordfeilbryter : En for hver kurs

Jordfeilvarsling : Ja

Utgår_Kundennummer : 897293

MålepunktID : 84912368

Målernummer : 14604

Nettselskap : Trønderenergi Nett

Nettsystem : TN-C-S

Plassering, måler : I fordelingsstavle TN03

Spenning : 400v